


Wymiary standardowych zbiorników DIAMIR zamieszczono w tabeli Z-2


Tablica Z-2

D_w [mm]	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
$D_z \text{ max}$ [mm]	966	1199	1406	1725	1950	2159	2371	2594	2794	2995	3194	3394	
V [m ³]	Przybliżona długość zbiornika* L_{zb} [mm]												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	4200	2700	2000										
4	8200	5250	3700	2900	2250								
6		7800	5500	4200	3250	2700	2350						
8		10350	7300	5500	4250	3500	3000	2600	2200	2100			
10		12900	9100	6800	5250	4300	3600	3100	2650	2400	2100		
12			10900	8100	6250	5100	4250	3600	3100	2800	2400		
15				10050	7700	6250	5150	4400	3750	3400	2900	2600	
18				12000	9250	7450	6100	5100	4400	3950	3400	3050	
20					10250	8200	6800	5700	4850	4300	3700	3300	
25					12750	10200	8400	7000	5950	5250	4520	4050	
30						12150	10000	8400	7050	6200	5350	4700	
40							13200	11000	9300	8100	7000	6200	
50								11500	10000	8600	7600		
60									11850	10250	9000		
70										11850	10400		
80											11800		
90												13200	

* - wymiar rzeczywisty L_{zb} ze względów technologicznych może różnić się od podanego przy zachowaniu deklarowanej pojemności

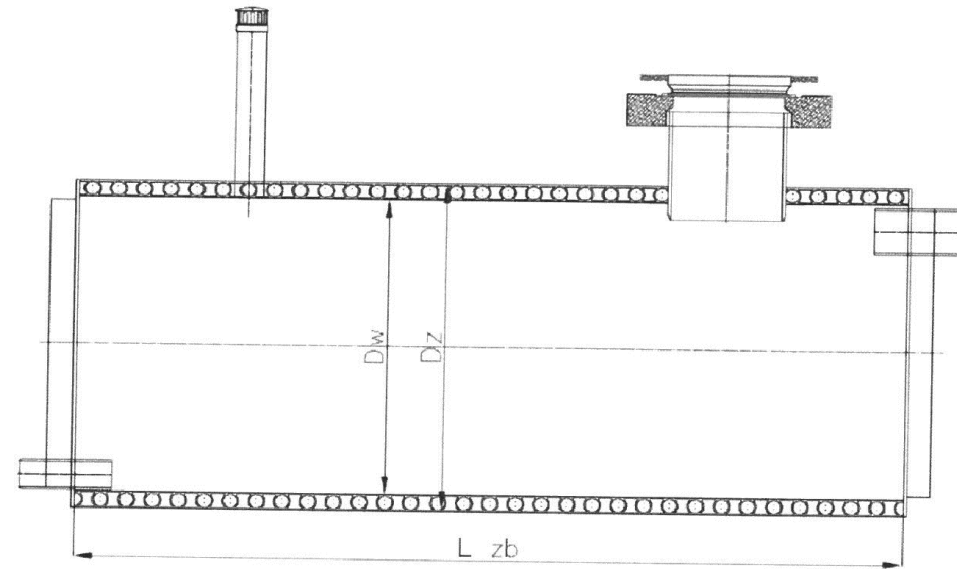

Rysunek 1 - Zbiornik o poziomej osi posadowienia

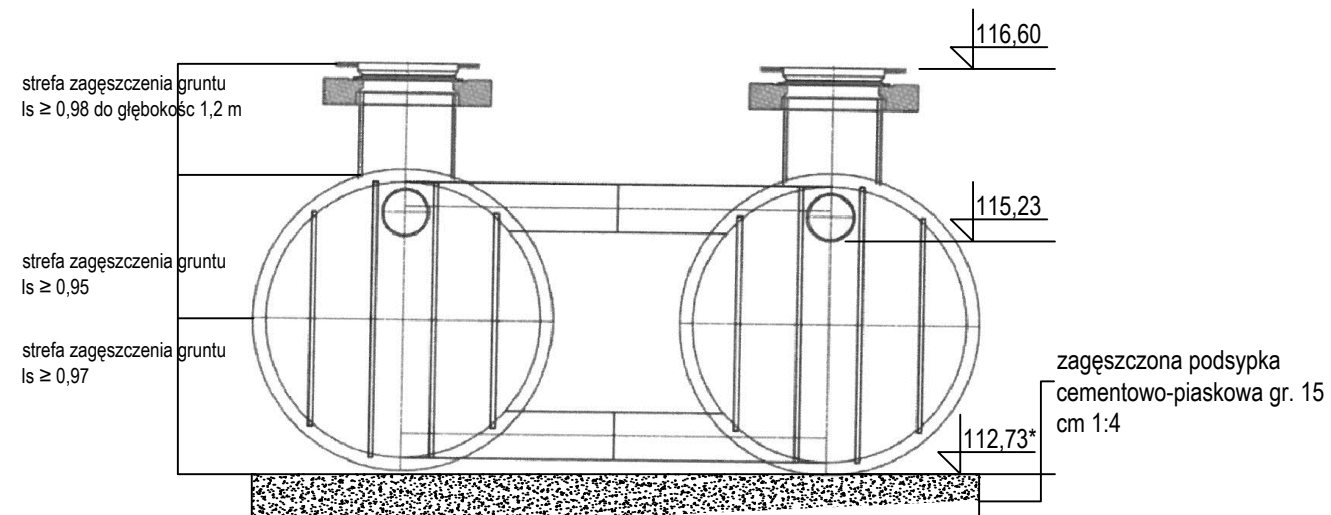

* rzędną posadowienia skorygować po dostarczeniu zbiorników na budowę

* rzędną posadowienia skorygować po dostarczeniu zbiorników na budowę

INWESTOR: Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-300 Szydłowo		WYKONAWCA: AQUA PRO-EKO Urszula i Tomasz Wawrzyniak spółka cywilna ul. Dr. Drygasa 6, 64-920 Piła		
OBIEKT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ dz nr 67, 68, 19/31,43, 57/1/ Nowy Dwór 0081			
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW		NUMER RYS.	14
BRANŻA:	Sanitarna	STADIUM:	Projekt wykonawczy	SKALA: 1 : B/S
STANOWISKO:	IMIĘ I NAZWISKO:	NUMER I ZAKRES UPRAWNIENIŃ BUDOWLANYCH:		DATA I PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Wawrzyniak	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0340/PWOS/10		listopad 2021 r.
Sprawdził:				